

Уравнительная платформа DSIM


На данном эскизе изображена схема подготовки приямка и установки закладных элементов под уравнительную платформу с выдвижной аппарелью встроенного типа длиной 2500мм шириной 2000мм и высотой 700мм при использовании автомобилей имеющих встроенный лифт.


A-A

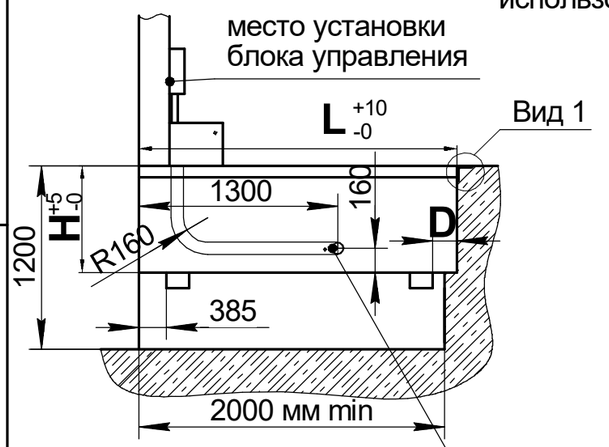

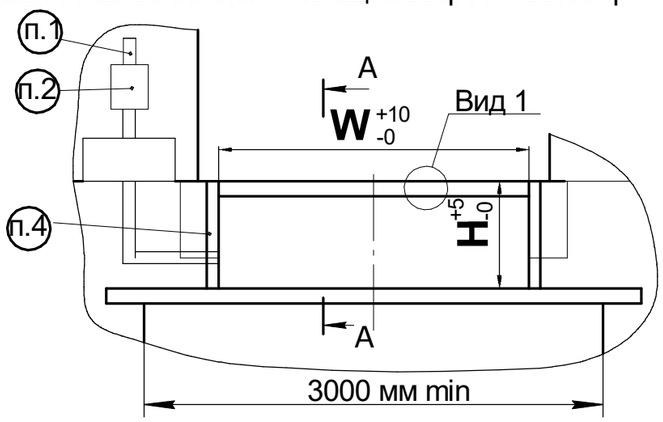

труба ϕ 80мм для прокладки кабеля от гидростанции до блока управления или прокладки шлангов от цилиндров до внешней гидростанции.Гнуть под углом 90°, радиус гиба 160мм.

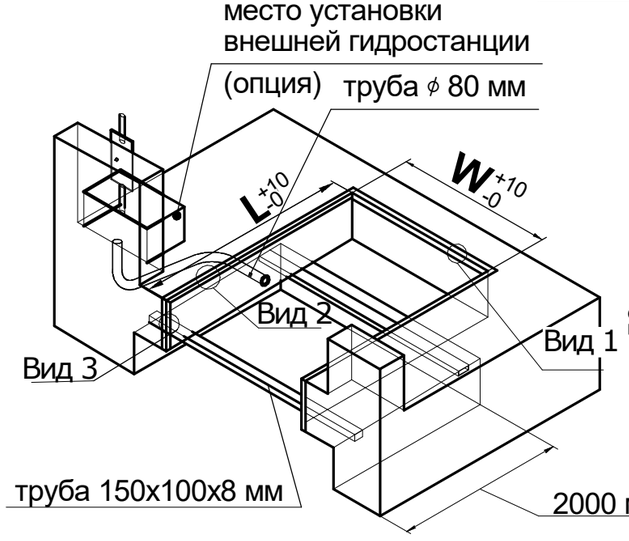

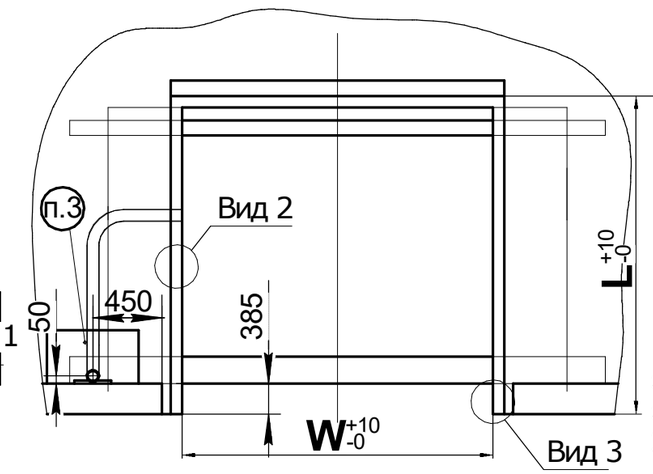


Размеры приямка для уравнительной платформыформы


Артикул ур.платформы с аппарелью 1000мм	Артикул ур.платформы с аппарелью 500мм	Размер ур. платформы (длина x ширина,м	L , мм	W , мм	H , мм	D , мм
	DSIM202005-(06)E	2000x2000	2020	2030	700	190
	DSIM202205-(06)E	2000x2200	2020	2230	700	190
	DSIM202405-(06)E	2000x2400	2020	2430	700	190
DSIM252010-(06)E	DSIM252005-(06)E	2500x2000	2520	2030	700	280
DSIM252210-(06)E	DSIM252205-(06)E	2500x2000	2520	2230	700	280
DSIM252410-(06)E	DSIM252405-(06)E	2500x2200	2520	2430	700	280
DSIM302010-(06)E	DSIM302005-(06)E	3000x2000	3020	2030	800	850
DSIM302210-(06)E	DSIM302205-(06)E	3000x2200	3020	2230	800	850
DSIM302410-(06)E	DSIM302405-(06)E	3000x2400	3020	2430	800	850
DSIM352010-(06)E	DSIM352005-(06)E	3500x2000	3520	2030	800	1420
DSIM352210-(06)E	DSIM352205-(06)E	3500x2200	3520	2230	800	1420
DSIM352410-(06)E	DSIM352405-(06)E	3500x2400	3520	2430	800	1420
DSIM402010-(06)E	DSIM402005-(06)E	4000x2000	4020	2030	800	2040
DSIM402210-(06)E	DSIM402205-(06)E	4000x2200	4020	2230	800	2040
DSIM402410-(06)E	DSIM402405-(06)E	3087x2400	4020	2430	800	2040

1. 380V (3 фазы+нейтраль+земля) подвести к месту установки блока управления уравнительной платформы.Необходимо подвести заземляющий провод от главной заземляющей шины здания сечением не менее 10 мм2 к приварному болту заземления на платформе согласно инструкции по монтажу.
2. Необходимо обеспечить поверхность 200x300 мм для установки блока управления уравнительной платформы.
3. В случае заказа уравнительной платформы с внешним размещением гидростанции (опция) необходимо обеспечить поверхность 350x600 мм.
4. Необходимо обеспечить поверхность для установки резиновых бамперов (см. раздел опционное оборудование).


Вид 1
арматура ø16 мм шаг 300 мм



Вид 2
уголок 75x75x5 мм

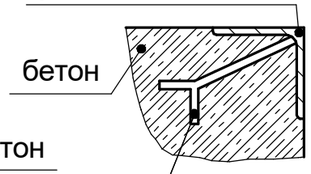

Вид 3
арматура ø16 мм шаг 300 мм

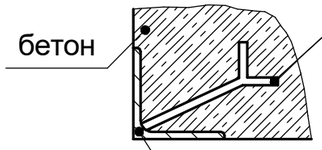

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Уравнительная платформа DSIM

Схема подготовки приямка и установки закладных элементов под уравнительную платформу с выдвижной аппарелью встроенного типа(облегченная) при использовании автомобилей имеющих встроенный лифт

Лит.	Масса	Масштаб
Лист	Листов 1	

Европейская линейка

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.