
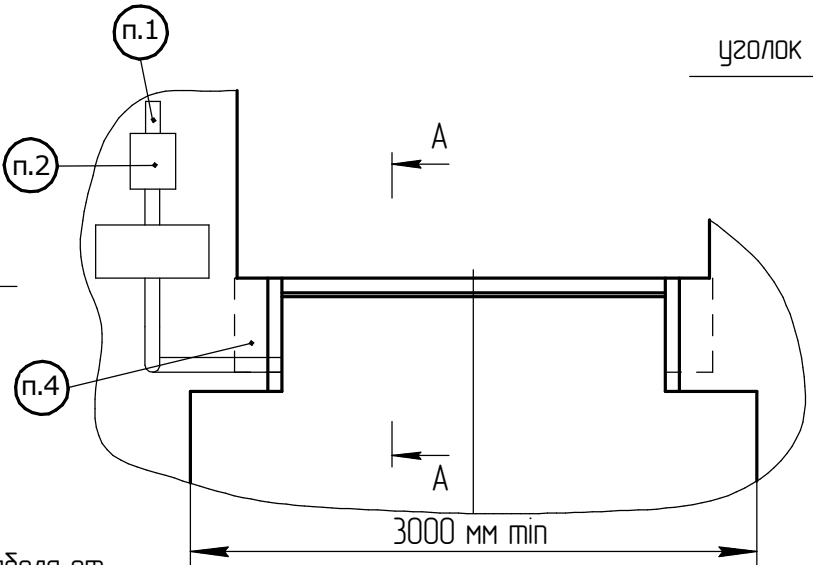


Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Уравнительная платформа DSIM

A-A

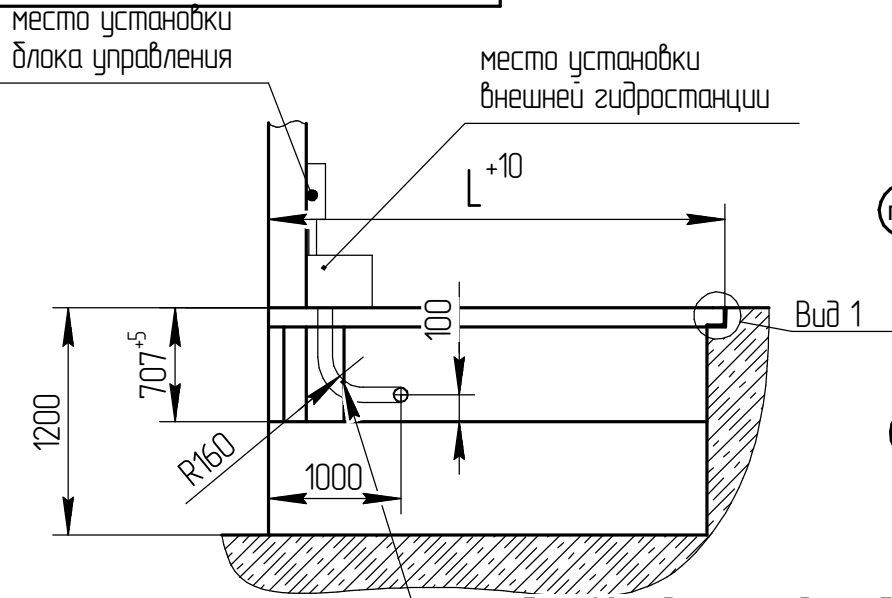

арматура Ф16 мм шаг 300 мм

уголок 75x75x5 мм

пластина 10x230x625

бетон



На данном эскизе изображена схема подготовки приямка и установки закладных элементов под уравнительную платформу с выдвижной аппарелью консольного типа длиной 2587мм шириной 2000мм и высотой 700мм при использовании автомобилей имеющих встроенный лифт

место установки блока управления

место установки внешней гидростанции

(опция)

труба ϕ 80мм для прокладки кабеля от гидростанции до блока управления или прокладки шлангов от цилиндров до внешней гидростанции. Гнуть под углом 90°, радиусгиба 160мм.

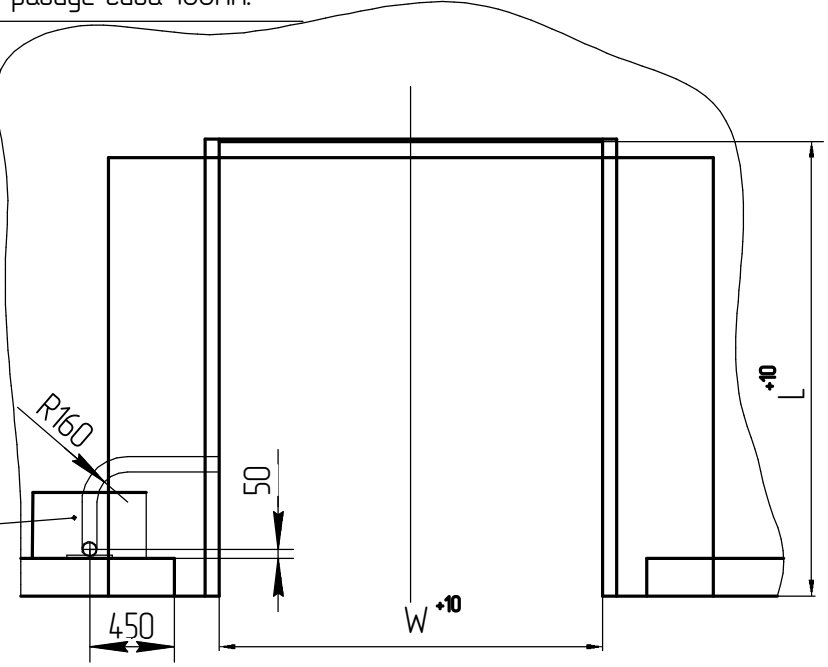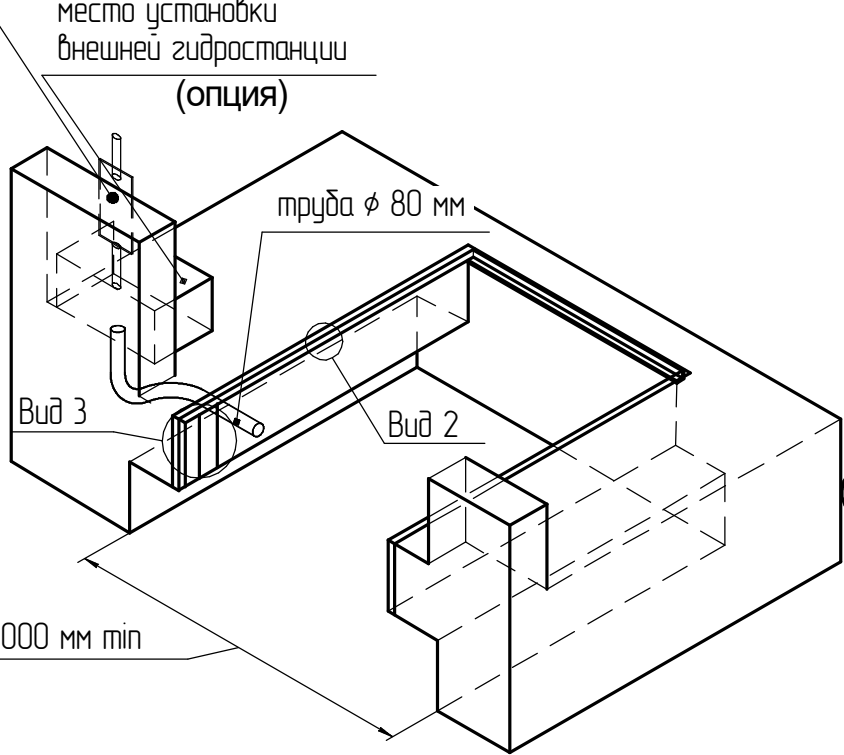

Вид 1

Вид 2

уголок 75x75x5мм

арматура Ф16мм, шаг 300 мм

уголок 75x75x5 мм

бетон

арматура ш16 мм шаг 300 мм

бетон

Вид 3

Артикул ур.платформы		Размер ур. платформы (длина x ширина,м	L , мм	W , мм
	DSIM202005-(06)C	2087x2000	2110	2030
	DSIM202205-(06)C	2087x2200	2110	2230
	DSIM202405-(06)C	2087x2400	2110	2430
DSIM252010-(06)C	DSIM252005-(06)C	2587x2000	2610	2030
DSIM302010-(06)C	DSIM302005-(06)C	3087x2000	3110	2030
DSIM252210-(06)C	DSIM252205-(06)C	2587x2200	2610	2230
DSIM302210-(06)C	DSIM302205-(06)C	3087x2200	3110	2230
DSIM252410-(06)C	DSIM252405-(06)C	2587x2400	2610	2430
DSIM302410-(06)C	DSIM302405-(06)C	3087x2400	3110	2430

- 380V (3 фазы+нейтраль+земля) подвести к месту установки блока управления уравнительной платформы. Необходимо подвести заземляющий провод от главной заземляющей шины здания сечением не менее 10 мм² к приварному болту заземления на платформе согласно инструкции по монтажу.
- Необходимо обеспечить поверхность 200x300 мм для установки блока управления уравнительной платформы.
- В случае заказа уравнительной платформы с внешним размещением гидростанции (опция) необходимо обеспечить поверхность 350x600 мм.
- Необходимо обеспечить поверхность для установки резиновых демперов (см. раздел опционное оборудование).
- Рекомендуемая высота установки блока управления 1250 мм от уровня пола.

Уравнительная платформа DSIM						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.						
Пров.						
Т.контр.						
Н.контр.						
Утв.						
Схема подготовки приямка и установки закладных элементов под уравнительную платформу с выдвижной аппарелью консольного типа при использовании автомобилей имеющих встроенный лифт				Лит.	Масса	Масштаб
Европейская линейка				Лист	Листов	1
DoorHan						

Копировал

Формат А3