



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ45.Н000018

№ ПС 009688

Срок действия с 21.06.2024 г. по 20.06.2029 г. код ОК 034-2014 (ОКПД2) 23.99.12

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ДорХан - Столица».
Адрес: 394056, Россия, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Солдатское поле, д. 285 И.
ОГРН: 1155032000518. Телефон: +74959332400. E-mail: info@doorhan.ru.

(наименование и место нахождения заявителя)

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «ДорХан - Столица».
Адрес: 394056, Россия, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Солдатское поле, д. 285 И.
ОГРН: 1155032000518. Телефон: +74959332400. E-mail: info@doorhan.ru.

(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

Орган по сертификации Свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.ПБ45 до 20.12.2026 г., Орган по сертификации "МОСТЕХНОРУС", 127560, г. Москва, ул. Конёнкова, д. 7. Телефон: +74999938203. E-mail: info@mocstex.ru.

(наименование и местонахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

подтверждает, что продукция Система кровельная (кровля) «ДОРХАН-КРОВЛЯ», выпускаемая по ТУ 23.99.12-001-56884465-2024. Марки и состав, согласно приложению №1 (Бланки №№ ПС005867, ПС005868, ПС005869). Серийный выпуск.

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

соответствует требованиям ГОСТ 30247.1-94, ГОСТ 30403-2012. Предел огнестойкости и класс пожарной опасности согласно Приложению № 1.

(наименование документа, на соответствие которому (которым) проводилась сертификация)

Проведенные исследования (испытания) и измерения: Протоколы испытаний № 025-С – 029-С от 18.06.2024 г., ИЛ «МОСТЕХНОРУС», свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.21ПБ42 до 20.12.2026 г.

Представленные документы: ТУ 23.99.12-001-56884465-2024 «Система кровельная (кровля) «ДОРХАН-КРОВЛЯ»»; Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU М2570.04РХМ0/СС.00055-22 с 27.05.2022 г. по 27.05.2025 г., выдан Органом по сертификации интегрированных систем менеджмента АНО НТЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», аттестат аккредитации № RA.RU.11АЖ01.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

А. С. Бочков

Эксперт (эксперты)

Н. В. Бондарев





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
ССБК RU.ПБ45.Н000018

№ _____


№ ПС 005870

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034-2014 (ОКПД2)	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Подтверждаемые требования национально-го стандарта или свода правил
код ТН ВЭД Рос- сии		
23.99.12	Система кровельная (кровля) «ДОРХАН-КРОВЛЯ», выпускаемая по ТУ 23.99.12-001-56884465-2024, марок:	
	Марка "ДОРХАН - КРОВЛЯ базальт" в составе: 1. Лист стальной профилированный с высотой сечения от 60 мм до 75 мм, толщиной от 0,7 мм до 1,2 мм; 2. Плёнка пароизоляционная толщиной не менее 150 мкм; 3. Нижний слой - каменная вата плотностью не менее 100 кг/м³, толщиной не менее 50 мм (ТУ 23.99.19.110-001-56884465-2018 с изм. 1); 4. Верхний слой - каменная вата плотностью не менее 150 кг/м³, толщиной не менее 30 мм (ТУ 23.99.19.110-001-56884465-2018 с изм. 1); 5. ПВХ, ТПО мембрана толщиной 1,2 - 2,0 мм	- Класс пожарной опасности K0(15) по ГОСТ 30403-2012.
	Марка "ДОРХАН - КРОВЛЯ базальт" в составе: 1. Лист стальной профилированный с высотой сечения 75 мм и более, толщиной не менее 1,2 мм; 2. Плёнка пароизоляционная толщиной не менее 150 мкм; 3. Нижний слой - каменная вата плотностью не менее 100 кг/м³, толщиной не менее 50 мм (ТУ 23.99.19.110-001-56884465-2018 с изм. 1); 4. Верхний слой - каменная вата плотностью не менее 150 кг/м³, толщиной не менее 30 мм (ТУ 23.99.19.110-001-56884465-2018 с изм. 1); 5. ПВХ, ТПО мембрана толщиной 1,2 - 2,0 мм	- Класс пожарной опасности K0(15) по ГОСТ 30403-2012. - Предел огнестойкости RE15 по ГОСТ 30247.1-94. (при равномерно распределенной нагрузке 240 кг/м² и шаге несущих элементов (прогонов) не более 6 м.
	Марка "ДОРХАН - КРОВЛЯ базальт-полимер" в составе: 1. Лист стальной профилированный с высотой сечения от 60 мм до 75 мм, толщиной от 0,7 мм до 1,2 мм; 2. Плёнка пароизоляционная толщиной не менее 150 мкм; 3. Нижний слой - каменная вата плотностью не менее 100 кг/м³,	- Класс пожарной опасности K0(15) по ГОСТ 30403-2012.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

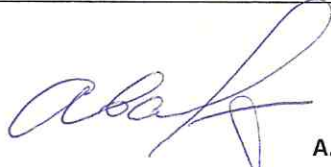


А.С. Бочков

Н.В. Бондарев





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
ССБК RU.ПБ45.Н000018


№ _____

№ ПК 005871

толщиной не менее 50 мм (ТУ 23.99.19.110-001-56884465-2018 с изм. 1); 4. Верхний слой - ПИР плита толщиной от 30 мм (ТУ 22.21.41-001-56884465-2023); 5. ПВХ, ТПО мембрана толщиной 1,2 - 2,0 мм	
Марка "ДОРХАН - КРОВЛЯ базальт-полимер" в составе: 1. Лист стальной профилированный с высотой сечения 75 мм и более, толщиной не менее 1,2 мм; 2. Плёнка пароизоляционная толщиной не менее 150 мкм; 3. Нижний слой - каменная вата плотностью не менее 100 кг/м³, толщиной не менее 50 мм (ТУ 23.99.19.110-001-56884465-2018 с изм. 1); 4. Верхний слой - ПИР плита толщиной от 30 мм (ТУ 22.21.41-001-56884465-2023); 5. ПВХ, ТПО мембрана толщиной 1,2 - 2,0 мм	- Класс пожарной опасности К0(15) по ГОСТ 30403-2012. - Предел огнестойкости RE15 по ГОСТ 30247.1-94. (при равномерно распределенной нагрузке 240 кг/м² и шаге несущих элементов (прогонов) не более 6 м.
Марка "ДОРХАН - КРОВЛЯ полимер" в составе: 1. Лист стальной профилированный с высотой сечения от 60 мм до 75 мм, толщиной от 0,7 мм до 1,2 мм; 2. Плёнка пароизоляционная толщиной не менее 150 мкм; 3. ПИР плита толщиной от 30 мм (ТУ 22.21.41-001-56884465-2023); 4. ПВХ, ТПО мембрана толщиной 1,2 - 2,0 мм	- Класс пожарной опасности К0(15) по ГОСТ 30403-2012.
Марка "ДОРХАН - КРОВЛЯ полимер" в составе: 1. Лист стальной профилированный с высотой сечения 75 мм и более, толщиной не менее 1,2 мм; 2. Плёнка пароизоляционная толщиной не менее 150 мкм; 3. ПИР плита толщиной от 30 мм (ТУ 22.21.41-001-56884465-2023); 4. ПВХ, ТПО мембрана толщиной 1,2 - 2,0 мм	- Класс пожарной опасности К0(15) по ГОСТ 30403-2012. Предел огнестойкости RE15 по ГОСТ 30247.1-94. (при равномерно распределенной нагрузке 240 кг/м² и шаге несущих элементов (прогонов) не более 6 м.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

А.С. Бочков

Н.В. Бондарев





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
ССБК RU.ПБ45.Н000018

№ _____

№ ПС **005872**

Примечание:

В состав системы может входить:

- уклонообразующий слой из ПИР плит (каменной ваты, ЭППС, ВППС, керамзита с пропиткой) между слоями теплоизоляции или поверх ее.
- сборная стяжка, разделительный слой из геотекстиля, стеклохолста, электропроводящий материал для диагностики протечек;
- слоя эксплуатируемых кровель (гравий, бетонная плитка на опорах, профилированная мембрана с растительным субстратом, протипокорневая пленка и т.п).

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

А.С. Бочков

Эксперт (эксперты)

Н.В. Бондарев

