Модель тамбура DHOUSL 45

W=ширина герметизатора +100мм
W1=ширина ур. платформы+700мм

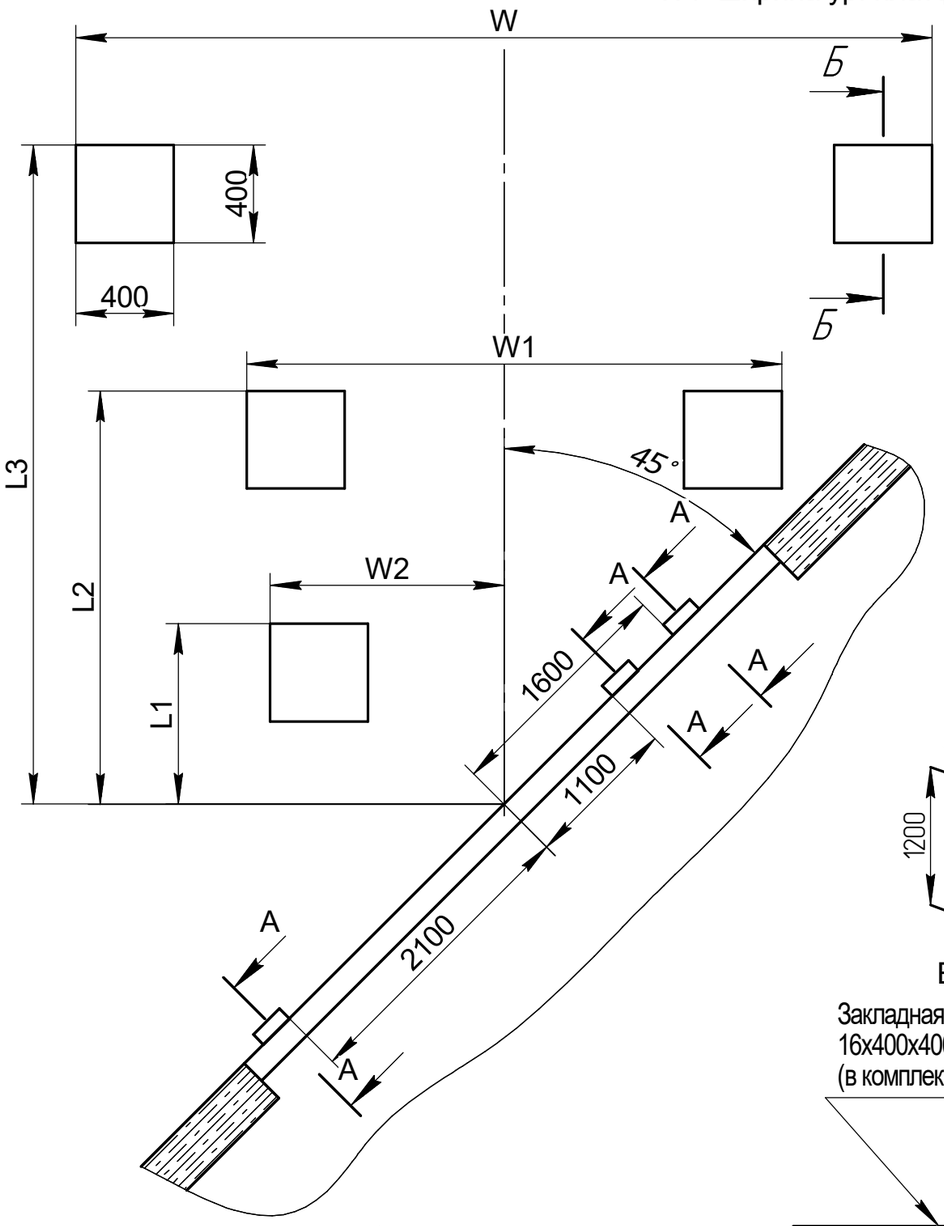


Значение W2, L1, L2 и L3

| Длина уравнительной платформы, мм | Ширина уравнительной платформы, мм | W2, мм | L1, мм | L2, мм | | L3, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | для платформы с поворот. апп. | для платформы с выдвиж. апп. | |
| 2000 | 1800 | 850 | 1000 | 1800 | - | 3100 |
| | 2000 | 900 | 1100 | 1900 | 1800 | 3200 |
| | 2200 | 1000 | 1200 | 2000 | 1900 | 3300 |
| | 2400 | 1100 | 1300 | - | 2000 | 3400 |
| 2500 | 1800 | 850 | 1000 | 1900 | - | 3600 |
| | 2000 | 900 | 1100 | 2000 | 2000 | 3700 |
| | 2200 | 1000 | 1200 | 2100 | 2100 | 3800 |
| | 2400 | 1100 | 1300 | - | 2200 | 3900 |

Место установки блока управления

Труба ⌀ 80мм для прокладки кабеля от гидростанции до блока управления.
Угол перегиба должен быть не более 45°
( в комплект поставки не входит)

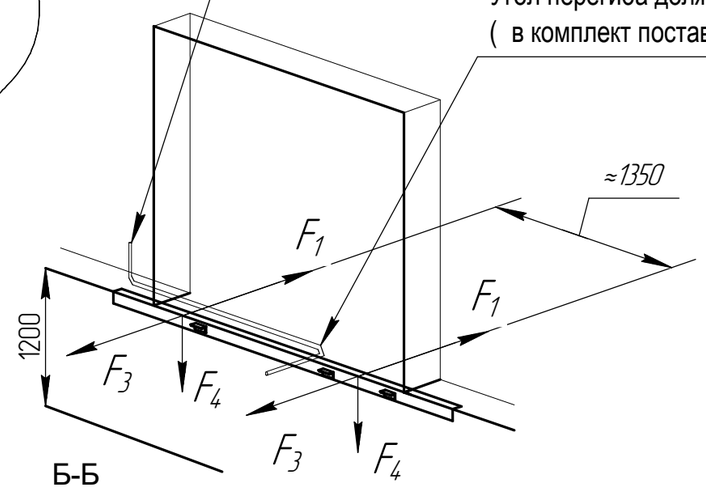


Б-Б

Нагрузки на пандус и бетонное основание

| Сосредоточенная сила нагрузки, кН. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | $F_1$* | $F_2$ | $F_3$ | $F_4$ |
| при движении погрузчика | - | 45 | 18 | 58 |
| при парковке | 103 | 45 | - | 20 |

*- сила , возникающая при столкновении кузова с тамбуром при скорости не более 10км/ч

Закладная пластина
16х400х400мм
(в комплект поставки не входит)

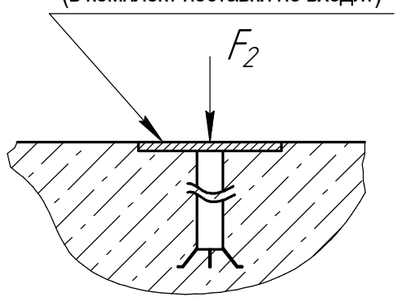


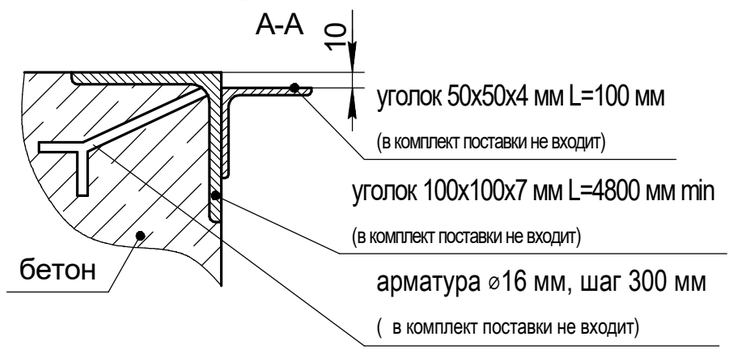


Для получения более подробной информации обращайтесь в компанию "DoorHan".

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Модель тамбура DHOUSL 45 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | | Схема установки закладных элементов для тамбура перегрузочного косого (45°) легкой серии под уравнительную платформу с поворотной и выдвижной аппарелью встроенного типа | Лит. | Масса | Масштаб |
| Пров. | | | | | | | | |
| Т.контр. | | | | | | Лист | Листов | |
| Н.контр. | | | | | Европейская линейка | DOORHAN | | |
| Утв. | | | | | | | | |

Копировал Формат А3

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.